



SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION  
LOCALE DE L'EAU DU SAGE BAIE DE  
LANNION  
DU 26 SEPTEMBRE 2024

**Avis du Bureau de la CLE**  
**Actualisation de la base de données « zones humides »**  
**Projet de réhabilitation d'un système d'assainissement individuel**  
**Délibération n° B\_21-2024**

Le 26 septembre 2024, le Bureau de la CLE du SAGE Baie de Lannion s'est réuni à Plouaret.

**Collège des représentants des Collectivités Territoriales et des établissements publics locaux**

**Etaient présents :**

**Madame Annie Bras-Denis** Lannion-Trégor Communauté  
**Monsieur Paul Le Bihan** Lannion-Trégor Communauté  
**Monsieur Jean-Yves Le Corre** Syndicat mixte Goas Koll Traou Long  
**Monsieur François Le Marrec** Guingamp Paimpol Agglomération

**Membres excusés :**

**Monsieur Jean-Marc Puchois**, Conseil départemental du Finistère  
**Madame Marie-Annick Guillou**, Conseil départemental des Côtes d'Armor  
**Monsieur Cédric Seureau**, Lannion-Trégor Communauté  
**Monsieur Eric Le Creurer**, Lannion-Trégor Communauté  
**Madame Bénédicte Boiron**, Lannion-Trégor Communauté  
**Monsieur Joël Le Jeune**, Lannion-Trégor Communauté  
**Monsieur Yvon Le Creff**, Lannion-Trégor Communauté  
**Monsieur Jean-Pierre Giuntini**, Guingamp Paimpol Agglomération  
**Monsieur Guy Pennec**, Morlaix Communauté

**Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées**

**Etait présent :**

**Monsieur Jean-Pierre Le Leer**, Eau et Rivières de Bretagne

**Membres excusés :**

**Monsieur Jean-François Jeandet**, Association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Léguer AAPPMA du Léguer  
**Madame Edwige Kerboriou**, Chambre d'agriculture  
**Madame Charlotte Le Bris**, Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor

**Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics**

**Membres excusés :**

**Monsieur Pierre Prod'Homme** Agence de l'Eau Loire-Bretagne

**Madame Léa Thiébault** Mission interservice sur l'eau et la nature des Côtes d'Armor  
**Assistaient :**

**Madame Gwenaëlle Briant** Lannion-Trégor Communauté

**Monsieur Pierre Thuault** Lannion-Trégor Communauté


**Madame Céline Cabon** Guingamp Paimpol Agglomération

**Madame Lucie Chauvin** Lannion-Trégor Communauté, coordination SAGE Baie de Lannion


**Exposé :**

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de Lannion-Trégor Communauté a sollicité la cellule d'animation du SAGE Baie de Lannion et le service milieux aquatiques de Lannion-Trégor Communauté au sujet de la réhabilitation d'un système d'assainissement individuel sur la commune de Ploumilliau (OB 390. 391.392.393.994.384).

Les parcelles de la propriété de monsieur et madame Le Philippe montrent une forte présence de zone humide. Au regard de cet inventaire, la cellule d'animation et le SPANC ont convenu d'étudier une autre solution afin d'éviter l'impact sur la zone humide. Le bureau d'étude EF études a proposé aux propriétaires et au SPANC une autre solution évitant l'aménagement de la fosse et du tertre d'infiltration en zone humide (cf. carte ci-dessous). Seule la canalisation des eaux usées passe en zone humide.

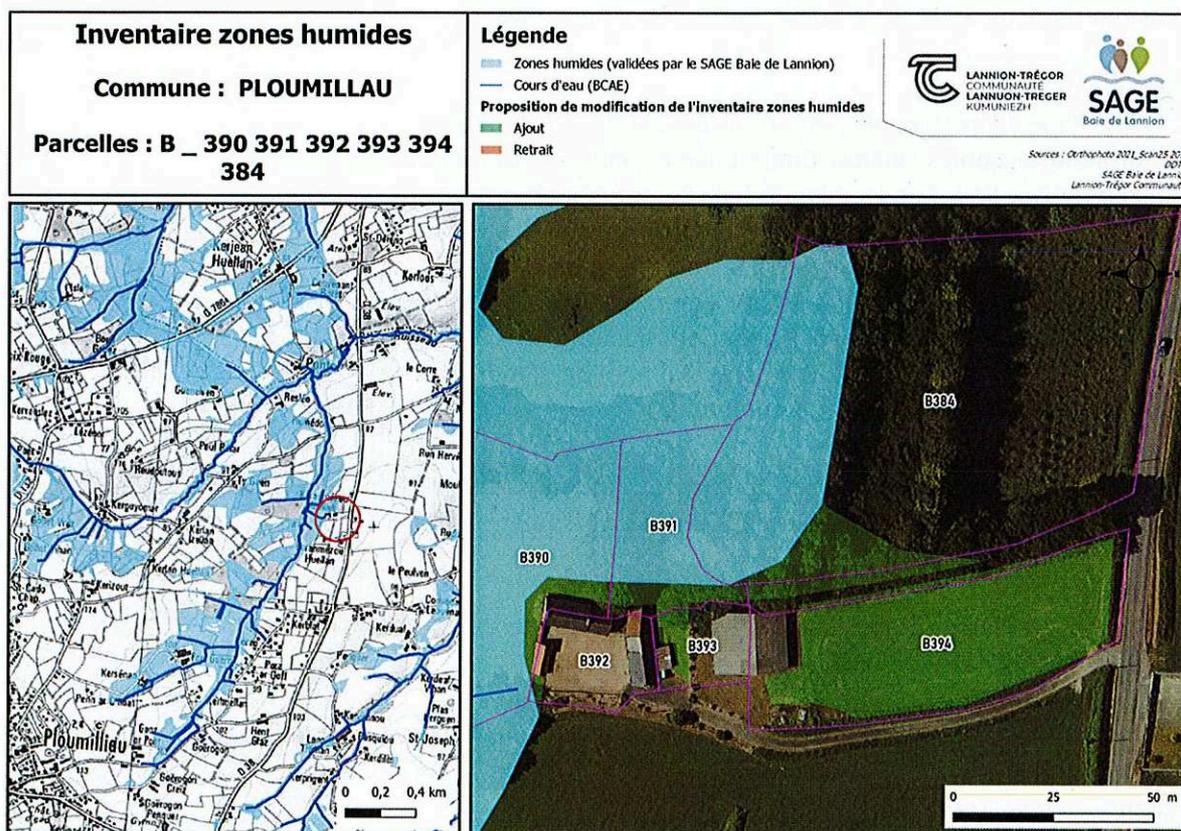

Carte : Localisation des zones humides sur les parcelles en projet

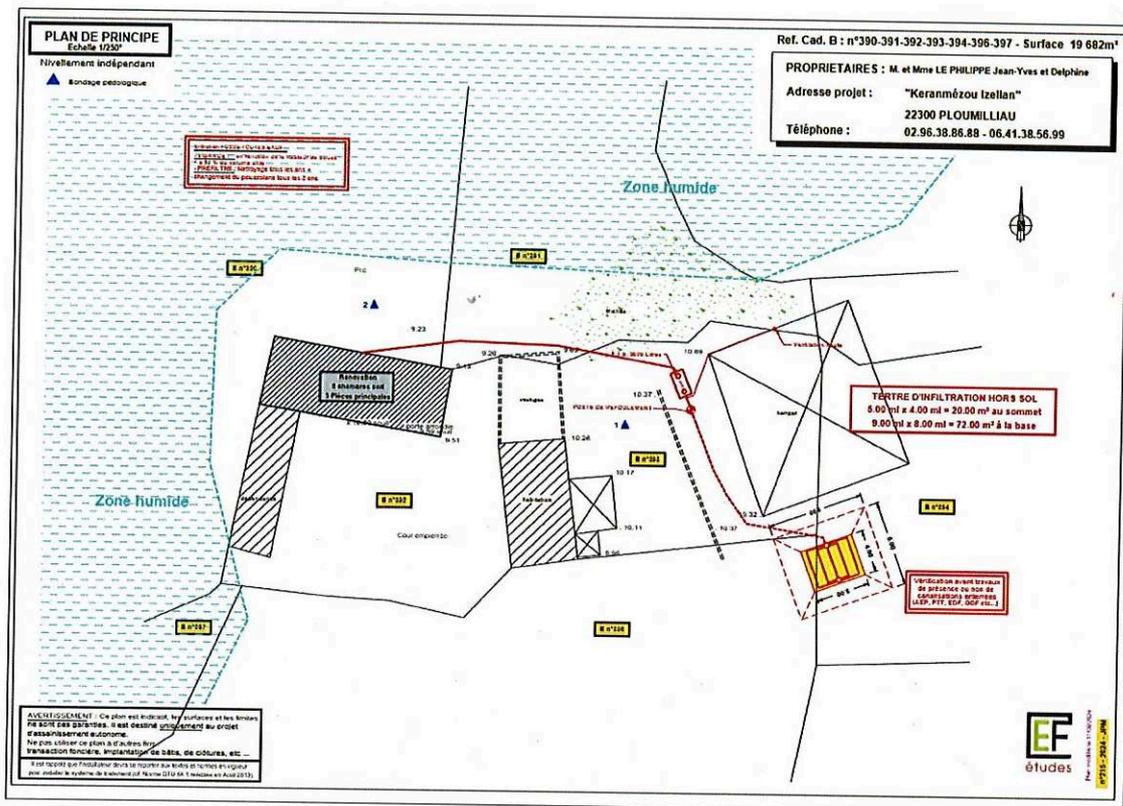

Plan : Description du projet de réhabilitation du dispositif d'assainissement non collectif

### Décision

Le Bureau de la CLE a pris connaissance du projet et souligne le travail du SPANC de Lannion-Trégor Communauté et du bureau d'étude EF études dans la recherche de solution pour éviter l'impact sur les milieux aquatiques.

*Vu le SAGE Baie de Lannion approuvé le 11 juin 2018,*

*Vu la règle numéro 3 du Règlement du SAGE Baie de Lannion approuvé le 11 juin 2018,*

*Considérant que le projet évite l'impact sur la zone humide,*

Le Bureau de la CLE émet un **avis favorable** au projet de passage d'une canalisation d'eaux usées en zones humides avec les préconisations suivantes :

- la tranchée devra être réalisée de façon à retirer les différents horizons séparément afin de les remettre en place dans l'ordre sans apport de matériaux (hors gravillons pour caler la canalisation) et de favoriser la recolonisation rapide par la banque de graines existante. Le tassement des horizons sera le plus proche possible de l'état initial.
- la mise en place de bouchons d'argile au sein de la tranchée, en périphérie de la canalisation d'eaux usées, à intervalles réguliers afin d'éviter le drainage par la tranchée.

L'avis du bureau de la CLE sera transmis à monsieur et madame Le Philippe, au Service Public d'Assainissement Non Collectif de Lannion-Trégor Communauté et aux membres de la Commission Locale de l'Eau.

**Madame Annie Bras-Denis**

*Présidente de la CLE du SAGE Baie de Lannion*

*Vice-Présidente de Lannion-Trégor Communauté*