



# Bureau CLE

15 mars 2021






- 1. Proposition: modifications des règles de fonctionnement de la CLE**
- 2. Avis du Bureau de la CLE : « Dossier d'autorisation relatif à la mise en conformité du système d'assainissement collectif des eaux usées de l'île Grande» (Pleumeur-Bodou)**
- 3. Actualités et questions diverses**



# 1. PROPOSITION : MODIFICATIONS DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA CLE

Cf. doc pdf

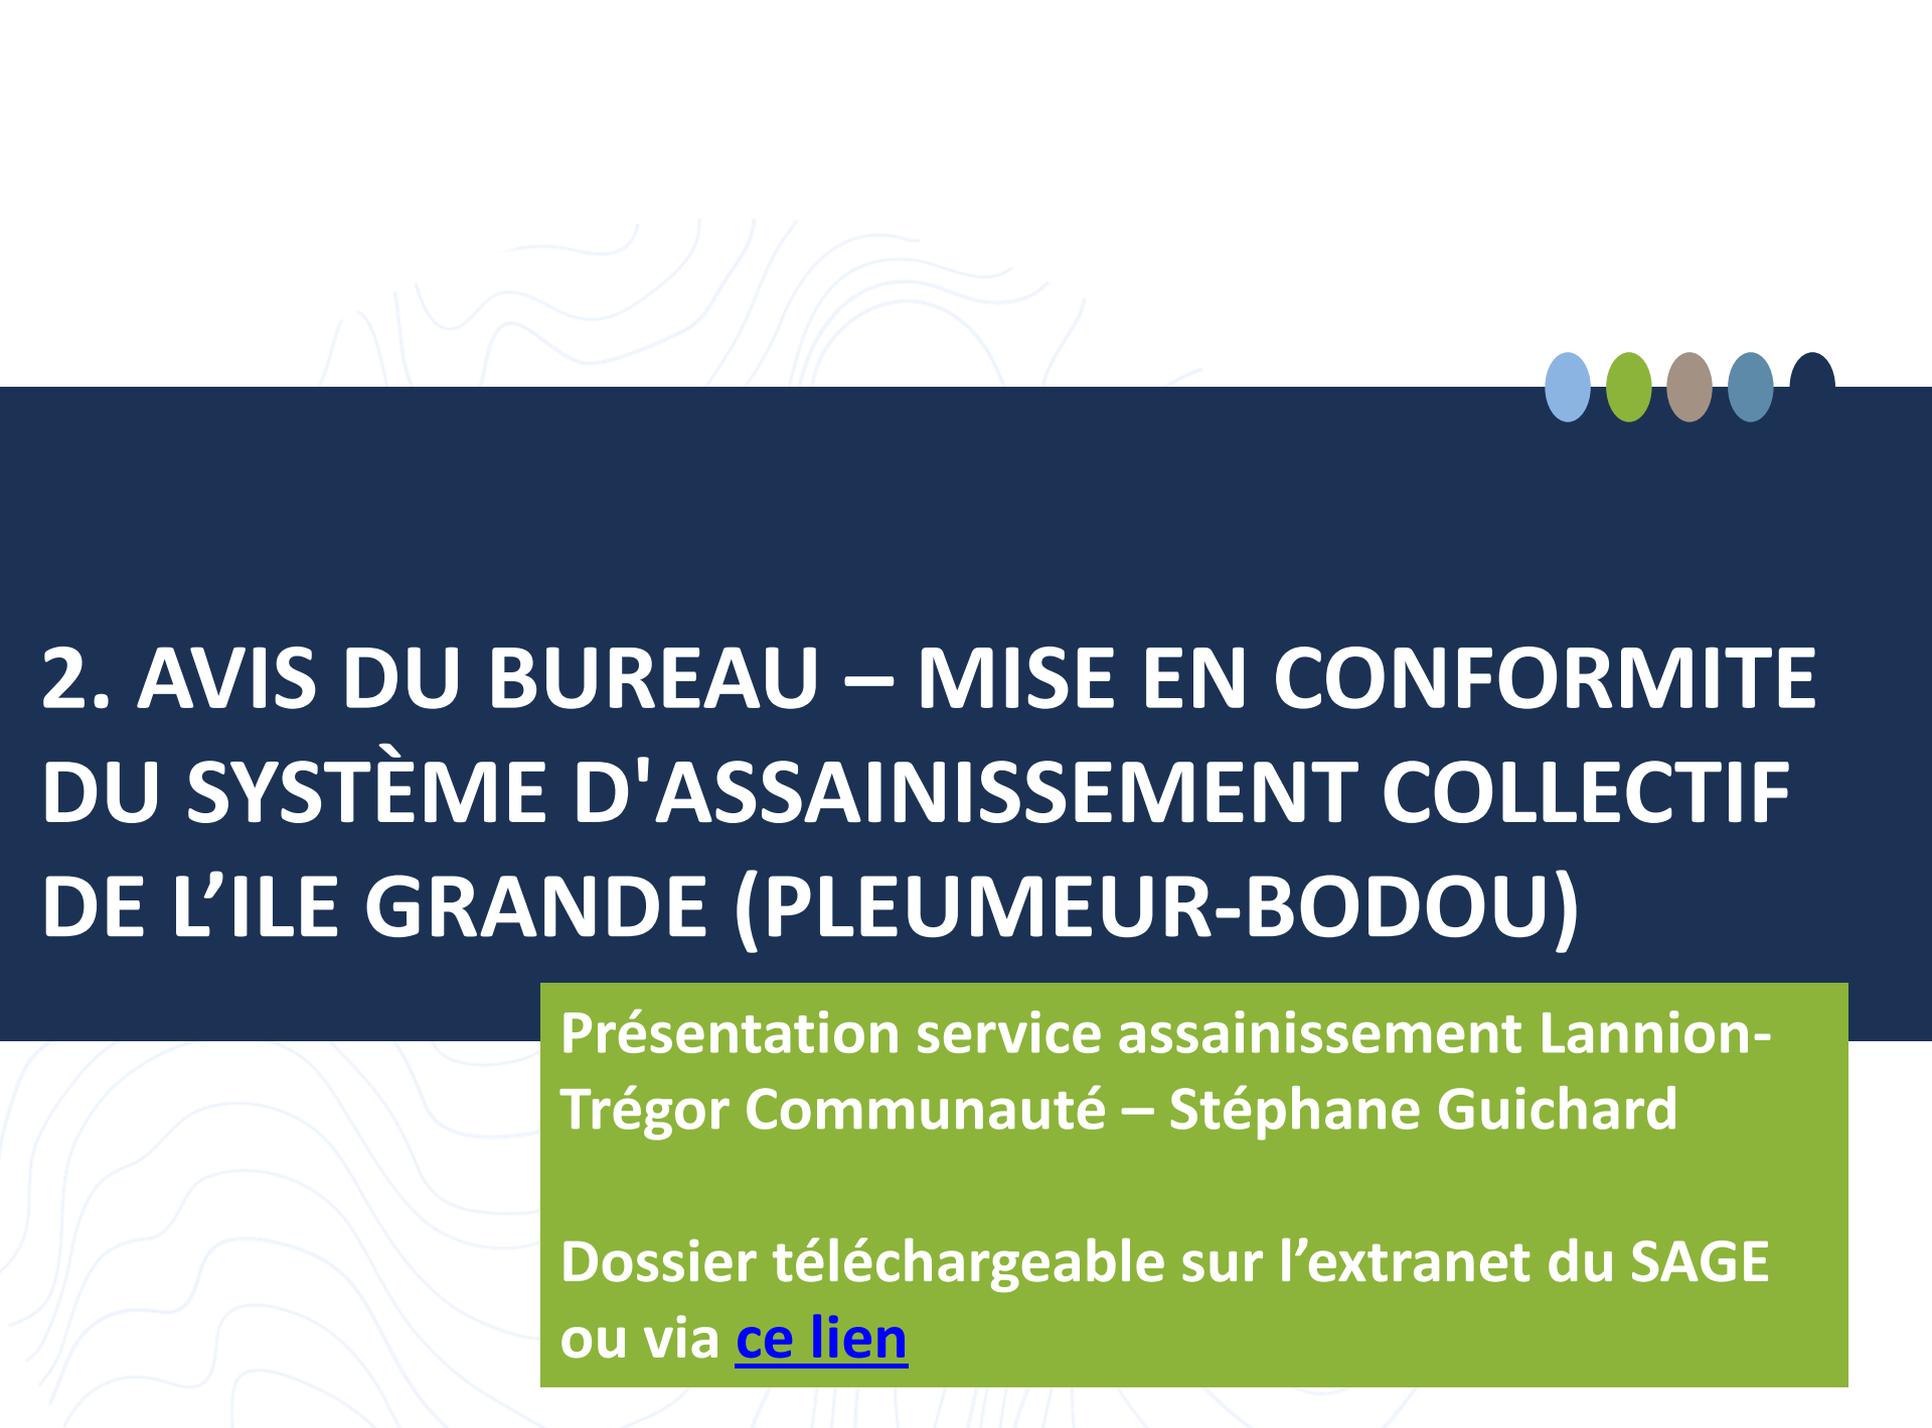

## 2. AVIS DU BUREAU – MISE EN CONFORMITE DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE L'ILE GRANDE (PLEUMEUR-BODOU)

Présentation service assainissement Lannion-  
Trégor Communauté – Stéphane Guichard

Dossier téléchargeable sur l'extranet du SAGE  
ou via [ce lien](#)

## Dossier d'autorisation relatif à la mise en conformité du système d'assainissement des eaux usées de l'île Grande

Envoi DDTM 22 - reçu le 15/02/2021

Délai avis – 30 jours

Lannion-Trégor Communauté  
1, rue Monge  
BP 10761 23307 LANNION Cedex  
Tel : 02 96 05 09 00



Dossier de demande d'autorisation  
environnementale au titre des articles  
L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants  
du code de l'environnement :

Mise en conformité du système d'assainissement  
collectif de l'île-Grande (PLEUMEUR-  
BODOU)

### Procédure d'autorisation

Concession d'utilisation du domaine public maritime en  
dehors des ports

Articles L.2124-4 et R.2124-1 à 12 du Code Général de la  
Propriété des Personnes Publiques



REALISATION D'UN MUR D'ENROCHEMENT POUR LA  
STATION D'EPURATION DE L'ILE GRANDE ET REHABILITATION  
DE L'EMMISSAIRE DE REJET EN MER



Lannion-Trégor Communauté  
1, rue Monge  
BP 10761 23307 LANNION Cedex  
Tel : 02 96 05 09 00



### Mise en conformité du système d'assainissement collectif de l'île- Grande (PLEUMEUR-BODOU)


Note de présentation non technique conformément à  
l'article R.181-13 du Code de l'environnement

Résumé non technique de l'étude d'impact valant document  
d'incidences conformément à l'article R.122-5 du Code de  
l'environnement


## Localisation :

Ile Grande (Pleumeur-Bodou)

Extrait dossier

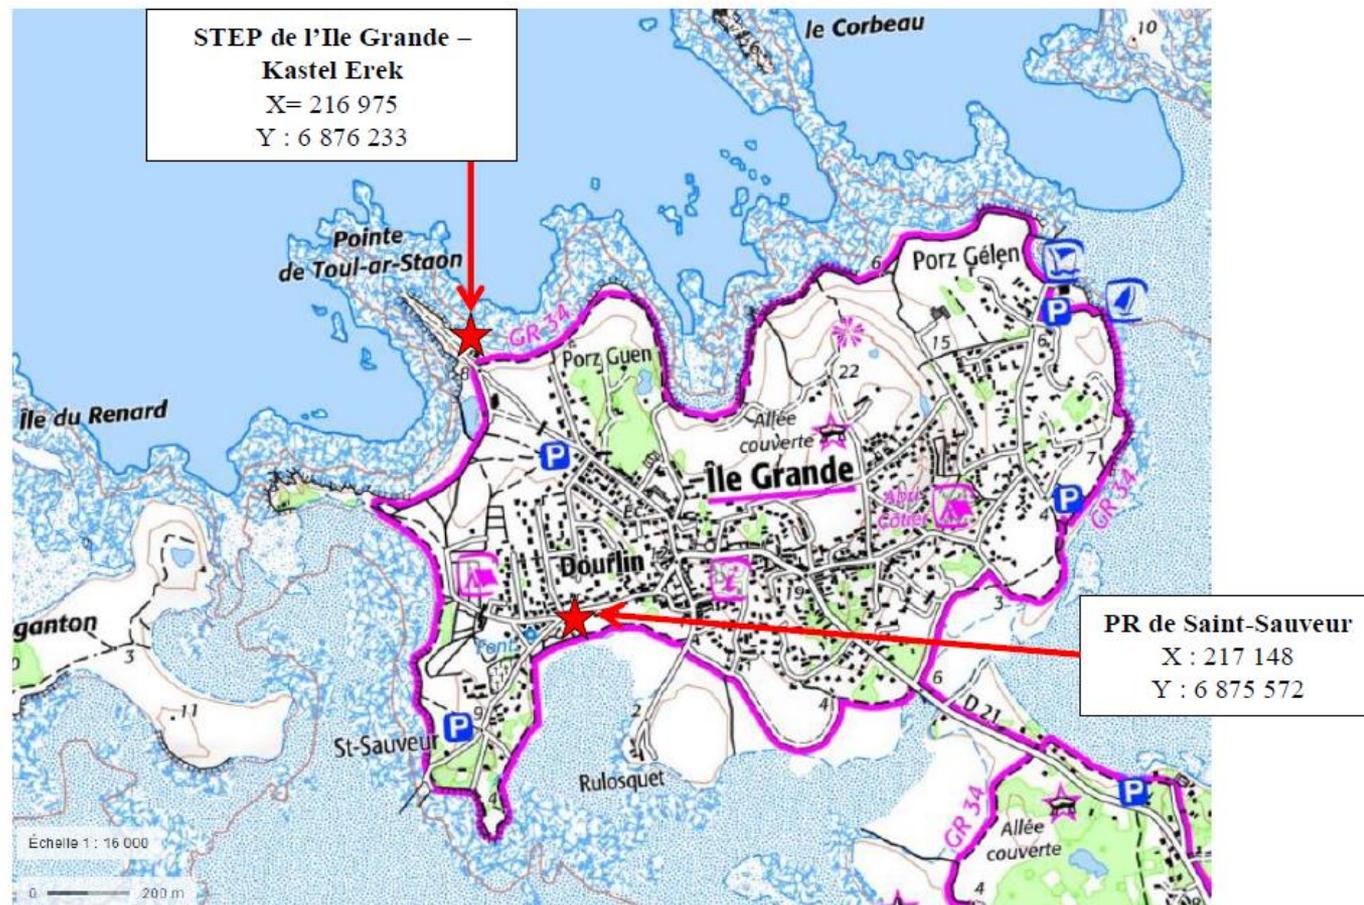

# Avis – Dossier d'autorisation mise en conformité système d'assainissement

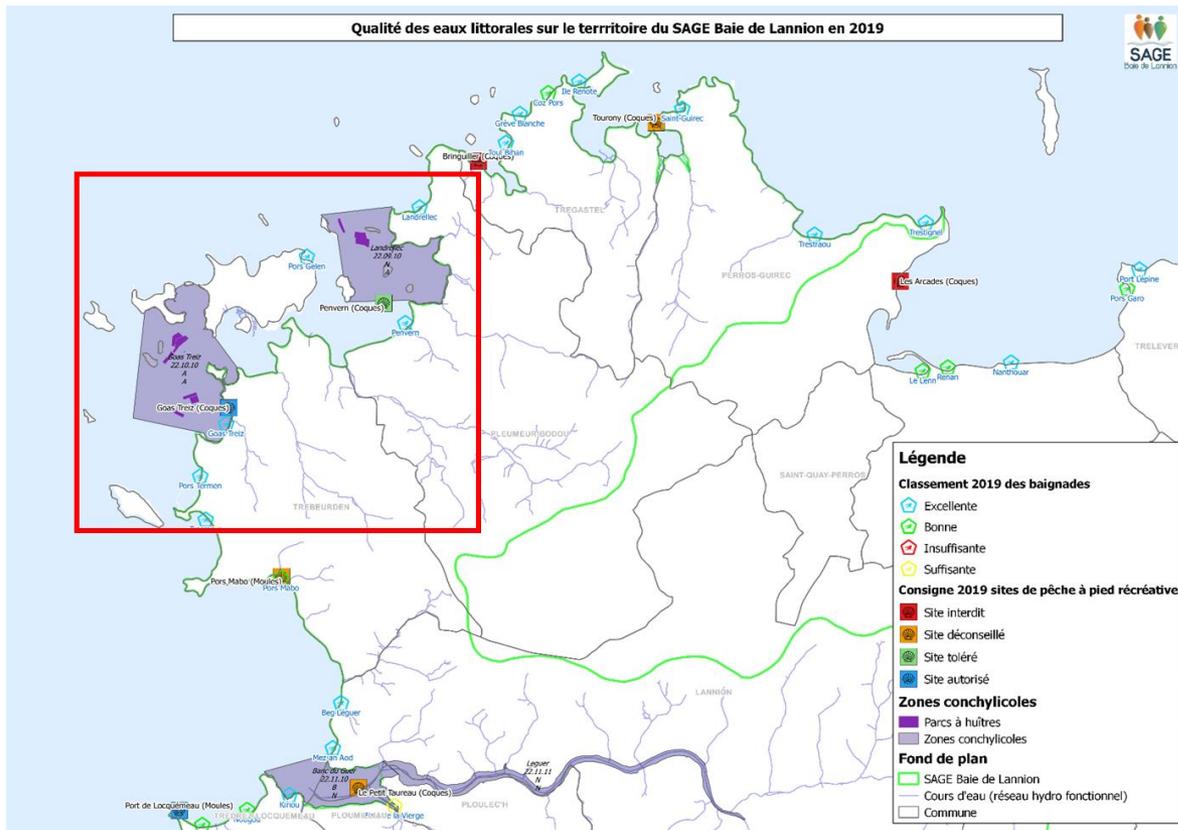

- [site de pêche à pied récréative Goas Treiz](#) => **site autorisé**
- **Site de pêche à pied récréative de Penvern** => **site toléré**
- Plages de **Pors Gaten, Penvern-Keryvon et Landrellec** => **baignades classées en excellente qualité**
- [Gisement de Goas Treiz à Trébeurden et de Landrellec](#) => **classement en A (groupes 2 et 3, bivalves fouisseurs et non fouisseurs)**



# Actualités et questions diverses



**7 avril 2021** à Saint-Brieuc : Organisation de formation à destination des élus par l'APPCB

Retrouver les informations sur la [lettre d'info de l'APPCB](#)

AVIS de la CLE - d'ici le 1<sup>er</sup> juillet 2021

=> [consultation](#)

## Forum Vilaine et côtiers bretons - mercredi 17 mars de 10h à 17h15

Les participants seront invités à débattre lors de séquences thématiques : Qualité, Milieux aquatiques, Quantité, Inondation, Littoral

Retrouvez plus d'informations et le programme détaillé de ce forum via ce lien :


<https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/rencontres-de-leau-loire-bretagne/webforums-2021.html>

Pour s'inscrire au forum :

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWzVo\\_oCHHaTkmuY5eqLivh2MhcbC6kcHaa19iJUABIFLNCa/vi\\_ewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewWzVo_oCHHaTkmuY5eqLivh2MhcbC6kcHaa19iJUABIFLNCa/vi_ewform)

Elaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027


*Schéma directeur d'aménagement  
et de gestion des eaux (Sdage)  
2022-2027*  
du bassin Loire-Bretagne

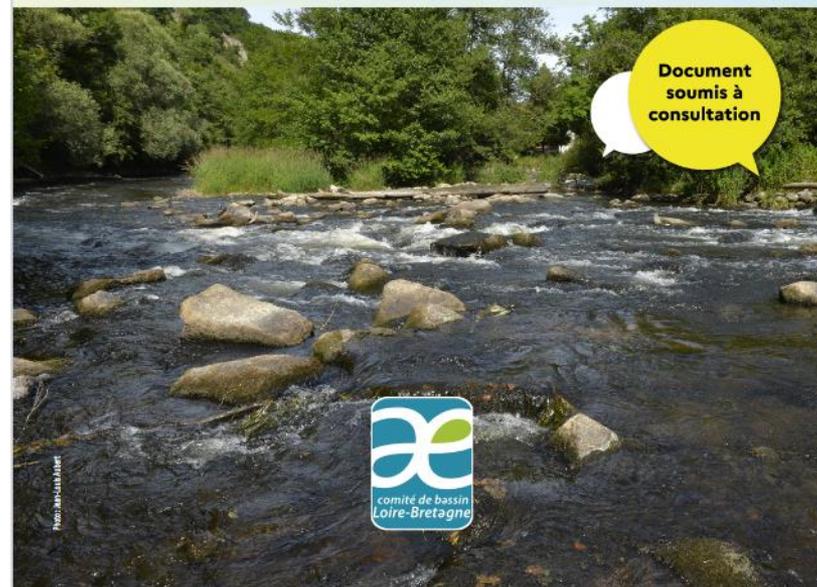

Adoption par le comité de bassin le 22 octobre 2020  
dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027.

Octobre 2020

## Proposition : calendrier de travail

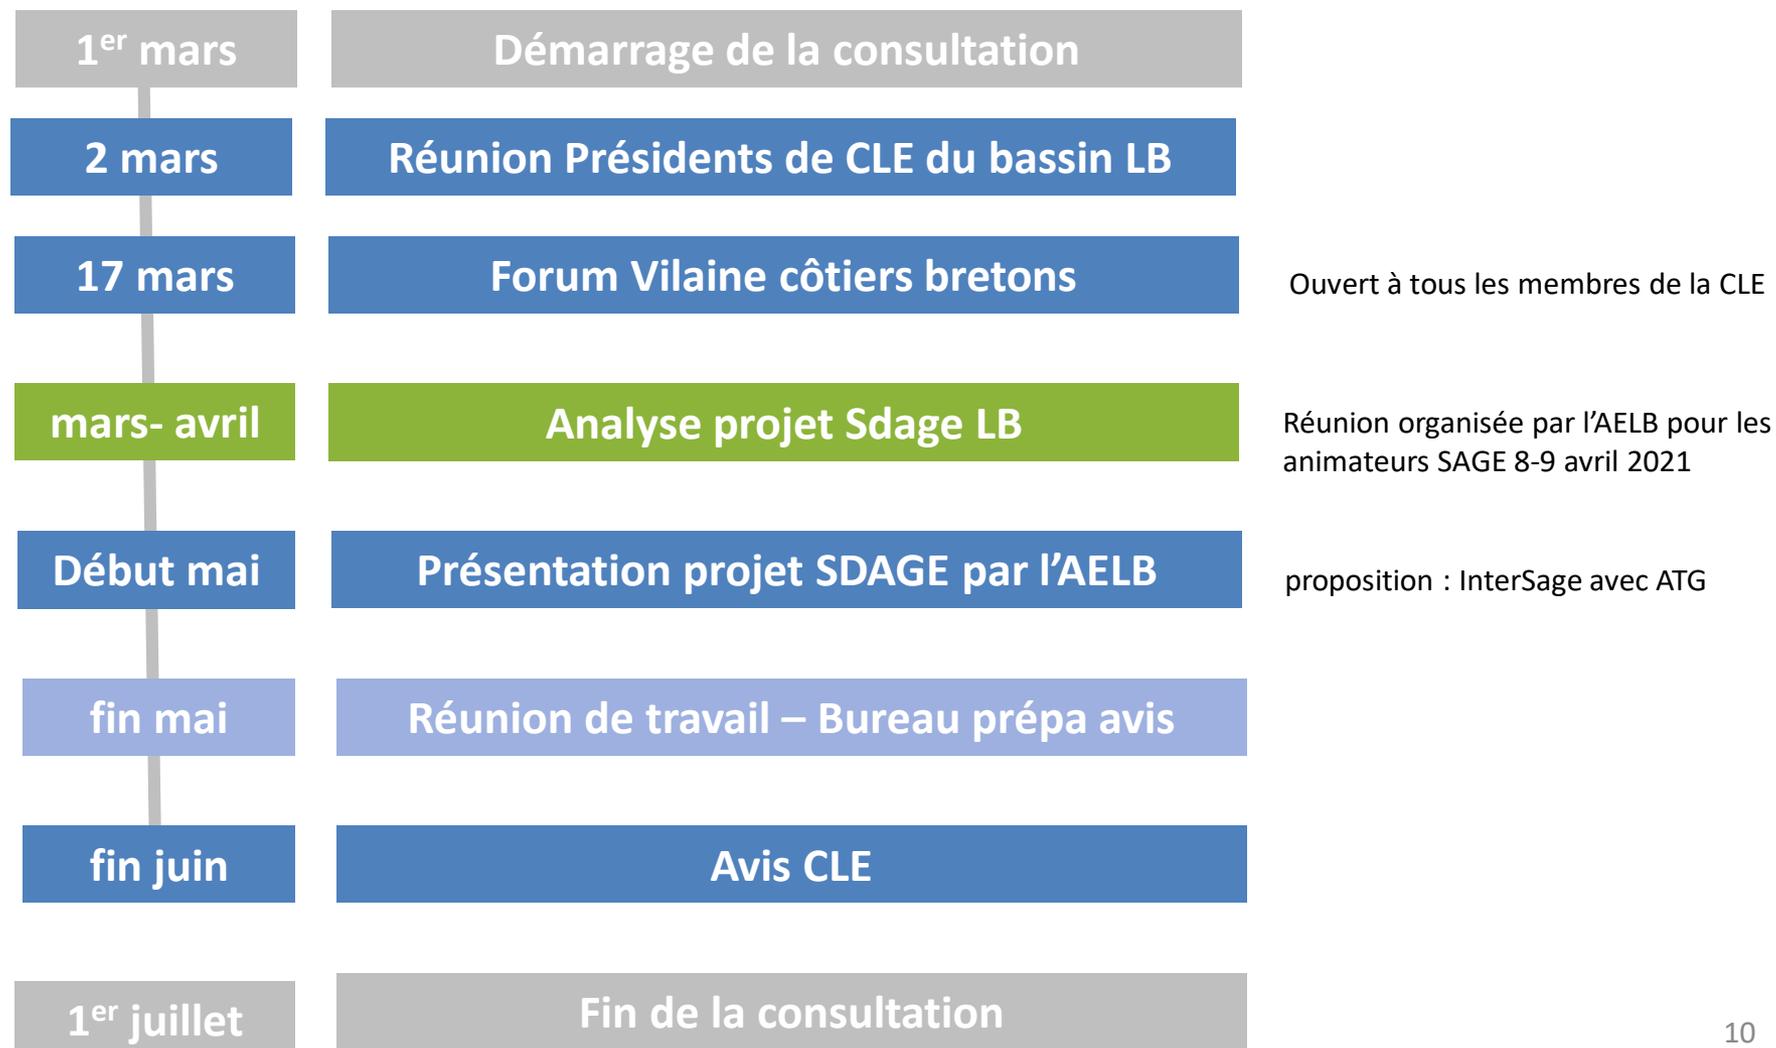



# Commission Locale de l'Eau :

Vendredi 16 avril 2021 14h

ou

Vendredi 23 avril 2021 15h



# MERCI DE VOTRE ATTENTION



Partenaires financeurs :

